

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
в городе Дубна, Дмитровском, Талдомском районах.
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

141800, М.О., г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1
тел.993-91-12
ОКПО 01934868 ОГРН 1055005109147
ИНН/КПП 5029081629/500702001

Аттестат аккредитации
№ 0002417 от «13» марта 2014 г.
Зарегистрирован в Госреестре:
№ РОСС RU.0001.512221 от «13» марта 2014 г.
Действителен до «13» марта 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 8560
от 27.06.2016 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Заявитель: ООО «ИКМ».

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»

Основание: заявка № 999-з/л от 16.12.2015г.

Дата и время отбора пробы (образца): 22.06.2016г в 10-00

Дата и время доставки пробы (образца): 22.06.2016 г в 12-30

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): ООО «ИКМ», Московская область, Дмитровский район, с.Озерецкое, ж/к «Мечта», Бульвар Радости, д.37.

(ФИО и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Объект, где производился отбор пробы (образца): Московская область, Дмитровский район, с.Озерецкое, ж/к «Мечта», КПП-9, водопроводный кран.

Код пробы (образца):

8560.1.2.16.5-5

Тара, упаковка: стерильная упаковка, химическая посуда.

НД на методику отбора: ГОСТ 31862-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Дополнительные сведения: проба отобрана и доставлена лаборантом-технологом ООО «ИКМ» Мисюль Т.В.

АИЛЦ не несет ответственности за отбор проб


Лицо, ответственное за оформление данного протокола: техник лабораторного отдела Есилкина Ю.О.

подпись ФИО

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Л.П. Кашицына

подпись ФИО

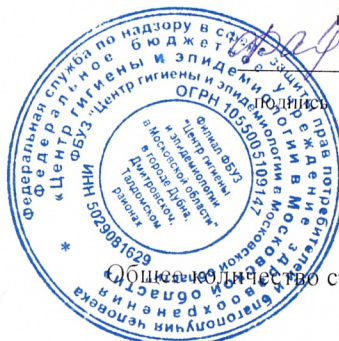

Общая информация: страниц 3: страница 1

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

лабораторных исследований № 8560
от 27.06.16

од пробы (образца)

8560.1.2.16.5-5

Дата поступления пробы в лабораторию – 22.06.16

Дата проведения исследования – 22.06.16 – 27.06.16

Объект исследования – вода питьевая

Цель исследования – на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

Средства измерений:

	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке		Поверено до
			Номер	Дата	
	Фотометр КФК-3-01-ЗОМЗ	1370774	АА 6235870	08.02.16	08.12.18
	Иономер И-130	2726	АА 5183012	23.06.16	23.06.17
	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М»	5607	10965	26.08.15	26.08.16
	Весы лабораторные ЛВ-210-А	24125016	АА 6235714	08.12.15	08.12.16

Результаты исследований:

№	Определяемый показатель	Результат исследования	Норматив (ПДК), не более	Единица измерения	НД на методы исследования
1.	Запах при 20 ⁰ С	0	2	Баллы	ГОСТ 3351-74
2.	Привкус	0	2	Баллы	ГОСТ 3351-74
3.	Цветность	Менее 5	20	Градусы	ГОСТ 31868-2012
4.	Мутность	0,83±0,17	1,5	Мг/дм ³	ГОСТ 3351-74
5.	Водородный показатель	7,1±0,2	в пред. 6-9	Ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6.	Общая минерализация (сухой остаток)	335,0±33,5	1000	Мг/дм ³	ГОСТ 18164-72
7.	Окисляемость перманган.	0,84±0,08	5,0	Мг/дм ³	ГОСТ Р 55684-2013
8.	Жесткость общая	6,2±0,9	7,0	°Ж	ГОСТ 31954-2012
9.	Нефтепродукты, суммарно	Менее 0,005	0,1	Мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.128-98
10.	ПАВ, анионоактивные	Менее 0,025	0,5	Мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.158-00
11.	Фенольный индекс	Менее 0,0005	0,25	Мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02
12.	Железо (суммарно)	Менее 0,1	0,3	Мг/дм ³	ГОСТ 4011-72
13.	Марганец (Mn, суммарно)	0,087±0,011	0,1	Мг/дм ³	ПНДФ 14.1:2:4.188-02

Ведущая лабораторией

санитарно-гигиенических исследований

Подпись


Ларина Г. В.
Ф.И.О.

Стр. 2 из 3 стр.

ПРОТОКОЛ № 8560
микробиологических исследований
от 23.06.16г.

Код пробы : 8560.1,2.16.5-5
 Объект исследования: вода питьевая
 Дата поступления пробы 22.06.16г.
 Дата проведения исследования 22.06.16г. - 23.06.16г.
 Цель исследования - на соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат исследования	Нормативы по СанПиН 2.1.4.1074-01	НД на методы исследования
1	Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	30 КОЕ	не более 50	МУК 4.2.1018-01 с изм. № 4.2.2794-10 от 23.12.10
2	Общие колиформные бактерии	Число образующих колонии бактерий в 100 мл	Не обнаружены	Отсутствие	
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Число образующих колонии бактерий в 100 мл	Не обнаружены	Отсутствие	
4	Колифаги	Число бляшкообразующих единиц в 100 мл.	0 БОЕ	Отсутствие	

Заведующая отделом лабораторных исследований  Азарова М.С.